

**1**

## Основные сведения об изделии и технические данные

**1.1** Светодиодный светильник «L-street 96ХР-Г» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц и парков. Также возможно использование светильника внутри помещений.

**1.2** Светильники соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.

**1.3** Вид климатического исполнения УХЛ1 согласно требованиям ГОСТ 15150.

**1.4** Светильник по степени защиты согласно ГОСТ 14254 соответствует группе IP66.

**1.5** Основные технические характеристики представлены в таблице 1. Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах ±10%.

**1.6** В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам светильники относятся к группе условий эксплуатации М1 в соответствии с ГОСТ 17516.1.

**1.7** Светильники соответствуют требованиям ГОСТ 17677, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ Р МЭК 62031, IEC 61347-2-13, IEC 61347-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 61547, а также комплекту конструкторской документации. Комбинированная защита по току и напряжению, используемая в светильниках, соответствует международным стандартам IEC 60950, IEC60335, IEC61000-4-5, IEC61000-4-4, IEC61000-4-2.

**1.8** Светильники «L-street 96ХР-Г» устанавливаются на Г-образных кронштейнах опор диаметром до 55 мм под углом 5-30 градусов к горизонту. Рекомендуемая высота установки над уровнем земли составляет от 6 до 18 м.

**1.9** Общий вид и габаритные размеры светильника показаны на рисунке 1.

**1.10** Возможно применение системы управления освещением по протоколу ZigBee.



**Таблица 1**


<b>Модификации</b>	L-street 96XP-G/16848/160/Ш3 L-street 96XP-G/16848/160/Ш4
Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50±10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 250
Рабочий ток светодиодов, мА	700
Коэффициент мощности драйвера, $\cos \phi$	$\geq 0,9$
Потребляемая мощность, Вт	160
Марка светодиода	CREE
Световой поток одного диода, лм	234
Количество светодиодов, шт.	72
Общий световой поток, лм	16848*
Цветовая температура, К	4500-6000
Габаритные размеры, ВxДxШ, мм	170x533x326
Масса, кг	8,2
Площадь проекции, подвергаемая воздействию ветра, м <sup>2</sup>	0,064
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Степень защиты светодиодного модуля	IP66

\* световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла плюс 25°C. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть ies-файл на светильник



\*\* при скорости движения воздуха не менее 0,8 м/с

**L-street**

# 96 XP-G

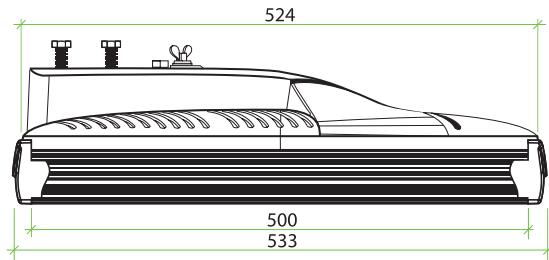

Место расположения  
ограничительного болта.  
**ВНИМАНИЕ!**  
**ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ  
НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ!**

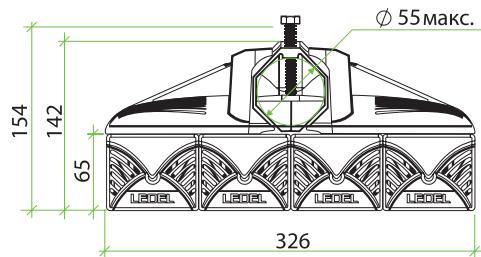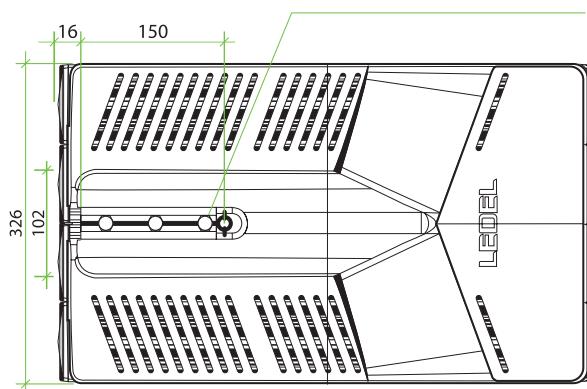


**Рисунок 1**


Габаритные размеры светильника  
«L-street 96XP-G»

2


## Комплектация

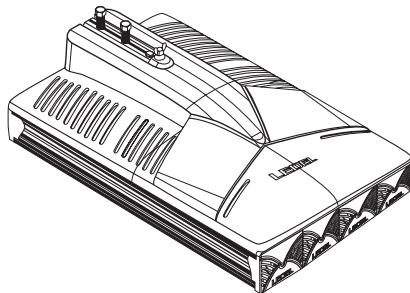

Светильник – 1 шт.

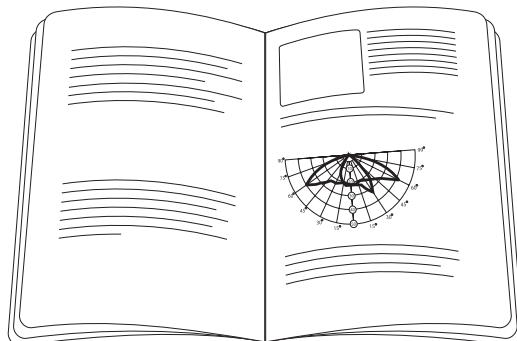

Паспорт – 1 шт.

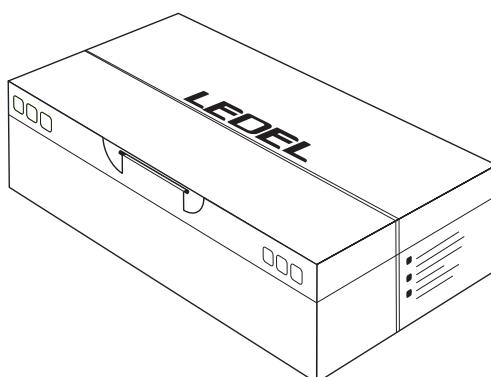

Упаковка – 1 шт.

3

## Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

**3.1** Срок службы светильников составляет 25 лет (при 12-ти часовой эксплуатации).

Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

**3.2** Гарантии изготовителя.

**3.2.1** Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 3461–008–60320484–2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

**3.2.2** Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев.

**3.2.3** При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением в электросети более чем указано в Таблице 1; стихийными бедствиями.

*При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.*



### ВНИМАНИЕ!

**НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ ПРИ-  
ВЕДЕТ К СНЯТИЮ ИЗДЕЛИЯ С  
ГАРАНТИИ.**

### ВНИМАНИЕ!

**ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  
СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО  
МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ.**

## 4

## Требования по технике безопасности

**4.1** Не реже одного раза в год следует проверять надёжность токопроводящих и заземляющих контактов.

**4.2** В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

**ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ**

**ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОВРЕЖДЁННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ**

**ВКЛЮЧАТЬ С ДИММИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ!**

5

## Подготовка изделия к эксплуатации

**5.1** В процессе подготовки светильника к эксплуатации следует проверить комплектность светильника и его внешний вид. Светильник визуально должен быть без повреждений.

**5.2** Для установки светильника необходимо проделать следующие операции:



Открутить винт (барашек) на защитной крышке светильника



Ослабить фиксирующие болты (кроме ограничительного, см. рис. 1)



Открыть защитную крышку потянув её с усилием вверх за выступ до полного высвобождения от крепления, после чего её откинуть



Установить на монтируемую опору предварительно продев сетевой провод



Закрепить светильник на монтируемую опору. Закрутить болты с усилием крутящего момента не более 29 Н·м



Открыть клеммную коробку (отвёртка +)



Подсоединить сетевые провода к клеммной колодке (диаметр провода не более 8 мм)



Закрыть клеммную коробку




Закрыть защитную крышку надев её сверху на светильник, совместив крепления с защёлками и надавить до щелчка усилием 3-4 кг



Зафиксировать защитную крышку винтом (барашком)


**Светильник готов  
к эксплуатации!**

**5.3 Схема подключения светильника отображена на рисунке 2.**

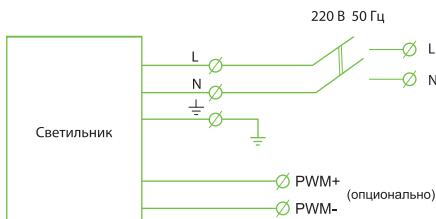


**Рисунок 2**

*Схема подключения светильника*



*Исполнение «Ш3»*



*Исполнение «Ш4»*

**Рисунок 3**

*Кривые распределения силы света*

6

## Правила хранения

**6.1** Упакованные светильники следует хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Окружающий воздух должен иметь температуру от минус 60 до плюс 60°C и относительную влажность 75% при температуре 15°C (среднегодовое значение). Необходимо исключить присутствие в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.

**6.2** Высота штабелирования не должна превышать 1м.

7

## Транспортирование

**7.1** Светильники в упакованном виде должны транспортироваться либо в контейнерах, либо закрытым видом транспорта.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ, ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ, НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ.**

8

## Утилизация

**8.1** По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически неопасные отходы) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511.

9

## Свидетельство о приёмке

**9.1** Светильник «L-street 96XP-G» изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 3461–008–60320484–2010 и признан годным к эксплуатации.

**Дата выпуска**

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Заводской номер****ОТК**

М. П.

**Дата продажи**

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Продавец****Подпись**

М. П.

